



CONSELL INSULAR
DE MENORCA


PLA DIRECTOR SECTORIAL DE
PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS NO
PERILLOSOS DE MENORCA
2019-2025

Proposta aprovació definitiva

Maó, juny de 2020



Relleu i reformulació de l'anterior PDS per a la Gestió de Residus No peril·losos de Menorca 2004-2012

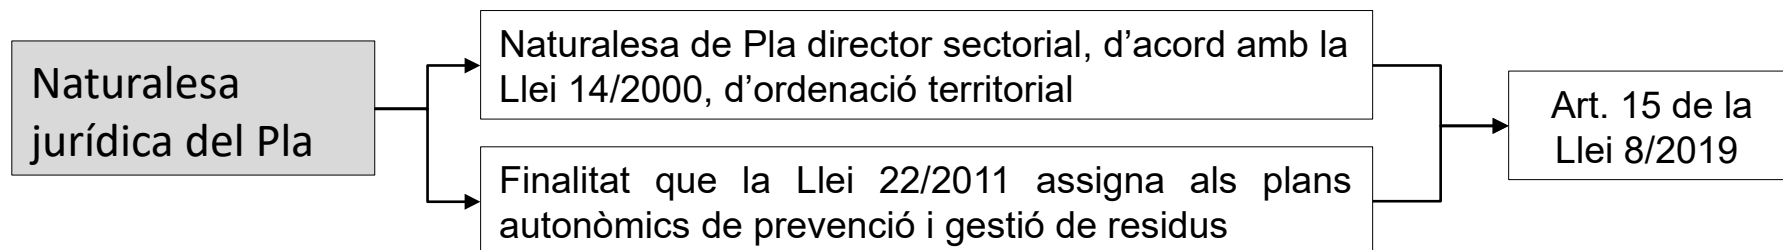

OBJECTE DEL PLA


1. Adaptar a la normativa vigent el Pla director sectorial per a la gestió dels residus no peril·losos de Menorca aprovat en el 2006.
2. Dotar a Menorca de les infraestructures i els equipaments necessari per a la gestió dels residus no peril·losos.
3. Desenvolupament del Pla d'acord amb les polítiques de la UE (Pla de prevenció i gestió de residus no peril·losos -Annex 12-).

ÀMBIT D'APLICACIÓ

1. Àmbit territorial: l'illa de Menorca
2. Àmbit material: residus no peril·losos (art. 2.2 del Pla) + residus peril·losos (instal·lacions mixtes)



INFRASTRUCTURES PREVISTES

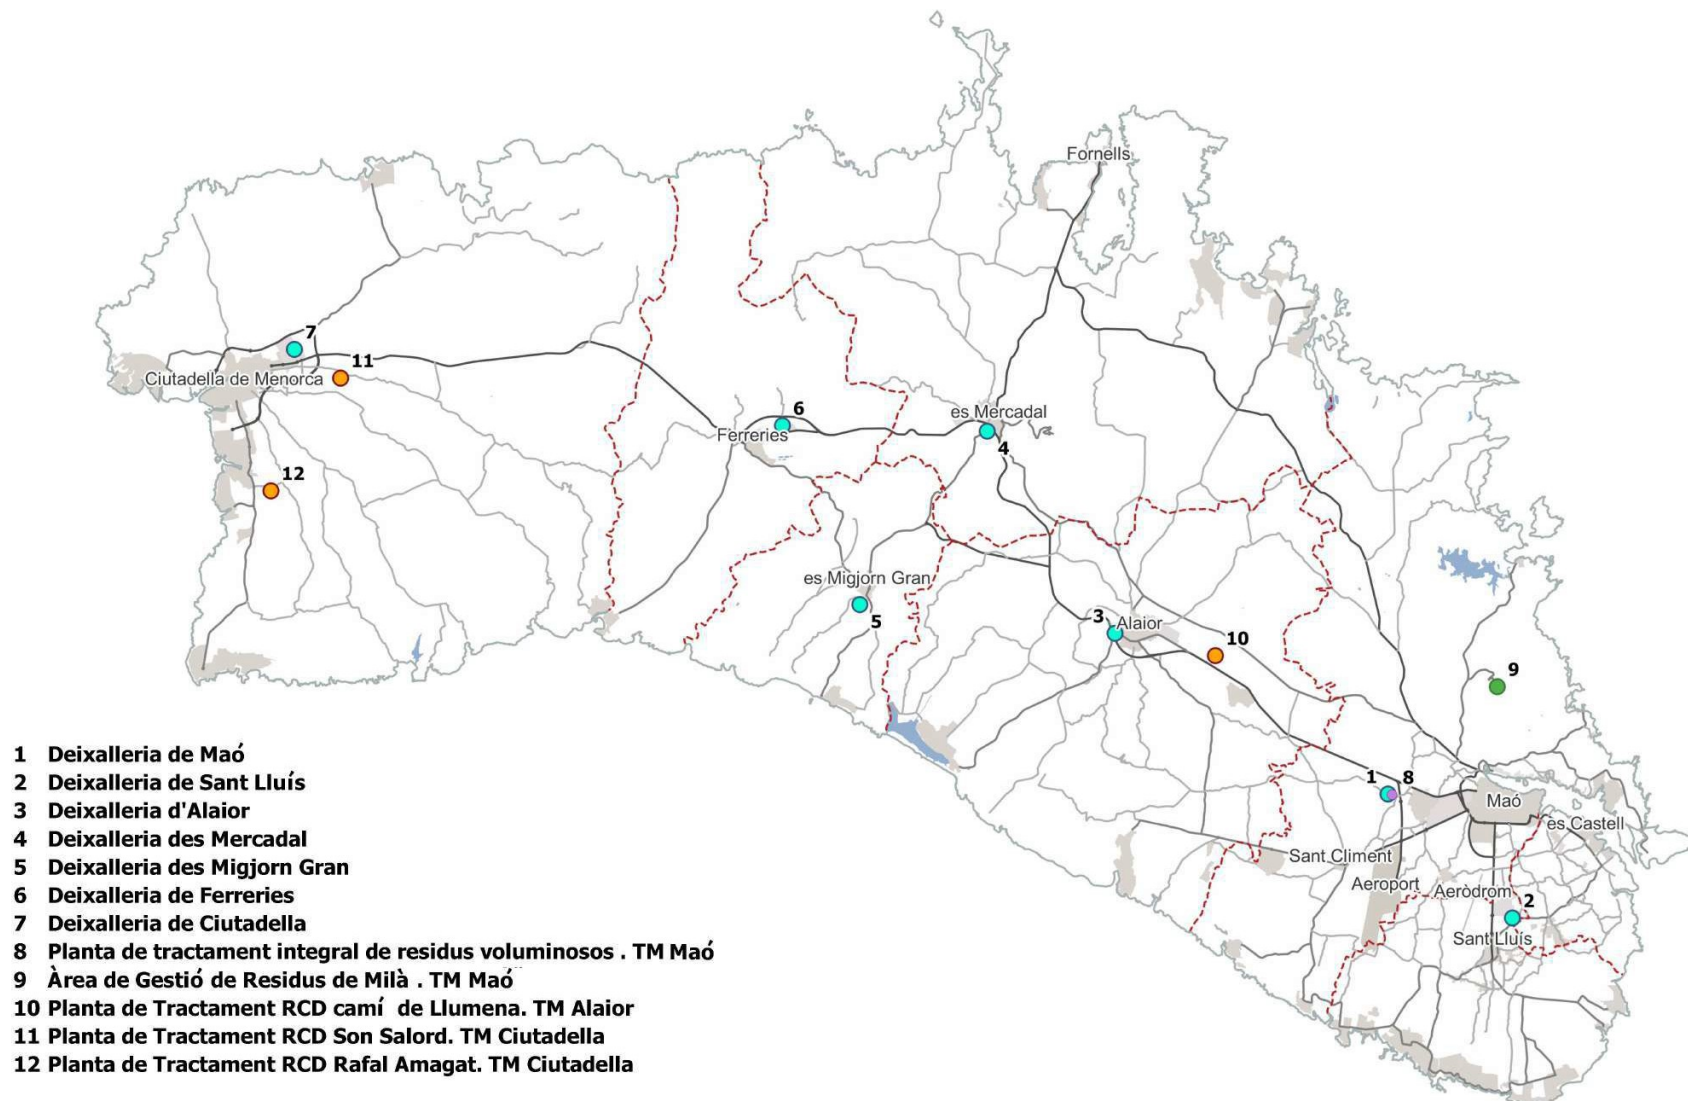



INFRAESTRUCTURES PREVISTES

ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE MILÀ

Instal·lació	Prevista en el Pla 2006	Actuació prevista
Planta de tractament mecànic-biològic	Si	Automatització tipus mixta (FR i EELL) a la mateixa línia (demolició, reforma i construcció d'edificis)
Forn incinerador d'animals morts i MER *	Si	Substitució d'1 dels 3 cremadors de gasoil per un de funcionament dual (biogàs/gasoil). Instal·lació d'un equip d'incineració d'animals de companyia
Planta de digestió anaeròbia (residus orgànics biodegradables)	No	Planta de biogàs amb 2 digestors de 1.500 m ³ cada un per tractar els residus: origen ramader, fangs d'EDAR i FORM
Abocador Milà I	Si	- Regularització del perímetre - Nou segellament (generació inusual lixiviats)
Abocador Milà II *	Si	Segellament i restauració ambiental de Milà II (obres finalitzades)
Ampliació abocador Milà II (Milà III)	Si	- Planta de tractament de lixiviats - Construcció de la cel·la II - Segellament de les cel·les III i E

* Instal·lació mixta




PLA DIRECTOR SECTORIAL DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS NO PERILLOsos DE MENORCA 2019-2025

CONSELL INSULAR
DE MENORCA



- 1 ABOCADOR MILÀ I
- 2 PLANTES TRACTAMENT
- 3 ABOCADOR MILÀ II A CLAUSURAR
- 4 AMPLIACIÓ ABOCADOR MILÀ II, FASE 1 CEL·LA III
- 5 AMPLIACIÓ ABOCADOR MILÀ II, CEL·LA C (CENDRES)
- 6 AMPLIACIÓ ABOCADOR MILÀ II, CEL·LA E (Residus No Peril·losos, en explotació)
- 7 PLANTÀ TRACTAMENT LIXIVIATS
- 8 AMPLIACIÓ MILÀ II, CEL·LES I I II

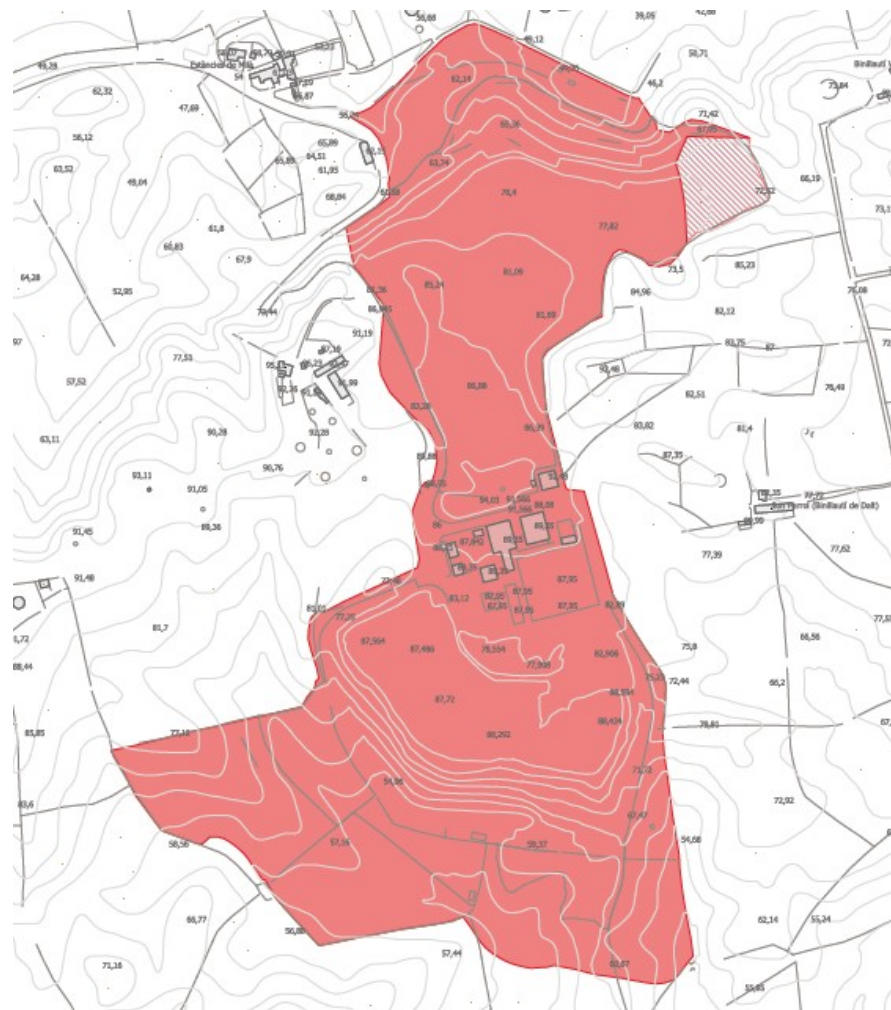


- Àrea de gestió de residus de Milà
▨ Ampliació de l'àrea de gestió de residus de Milà




PLA DIRECTOR SECTORIAL DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS NO PERILLOSOS DE MENORCA 2019-2025

CONSELL INSULAR
DE MENORCA

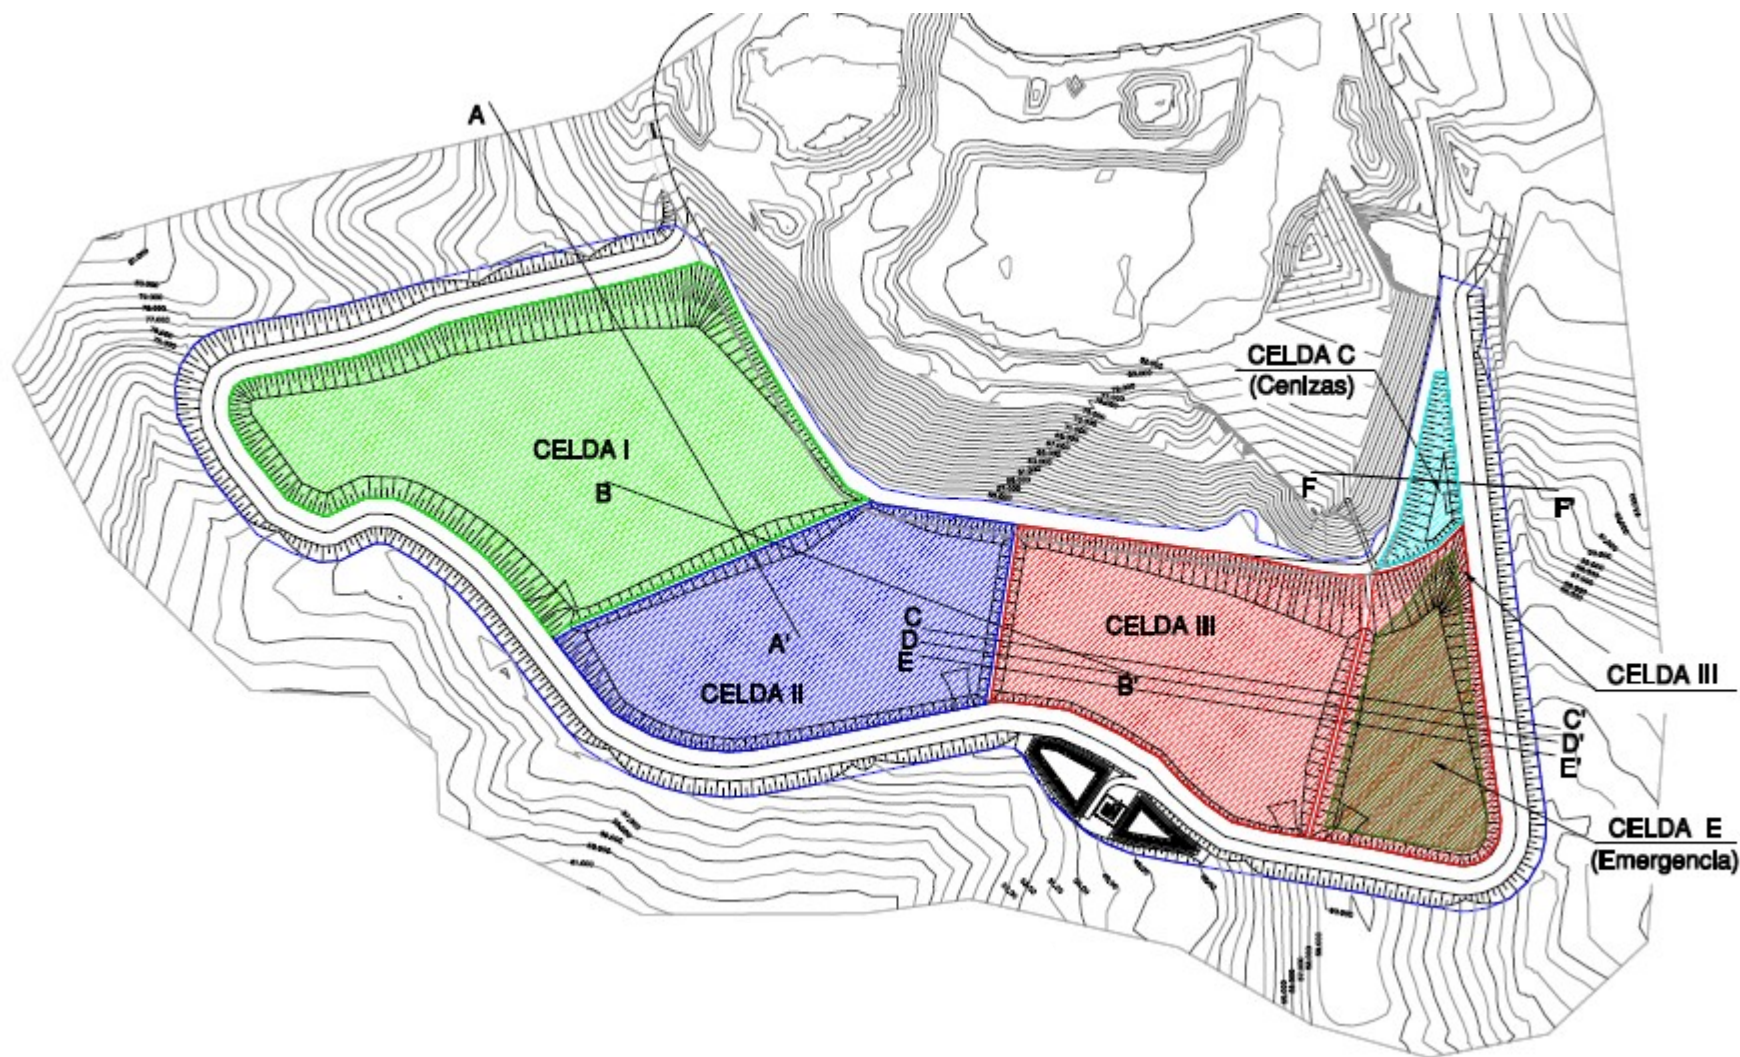



PLANTA DE TRACTAMENT DE RESIDUS VOLUMINOSOS

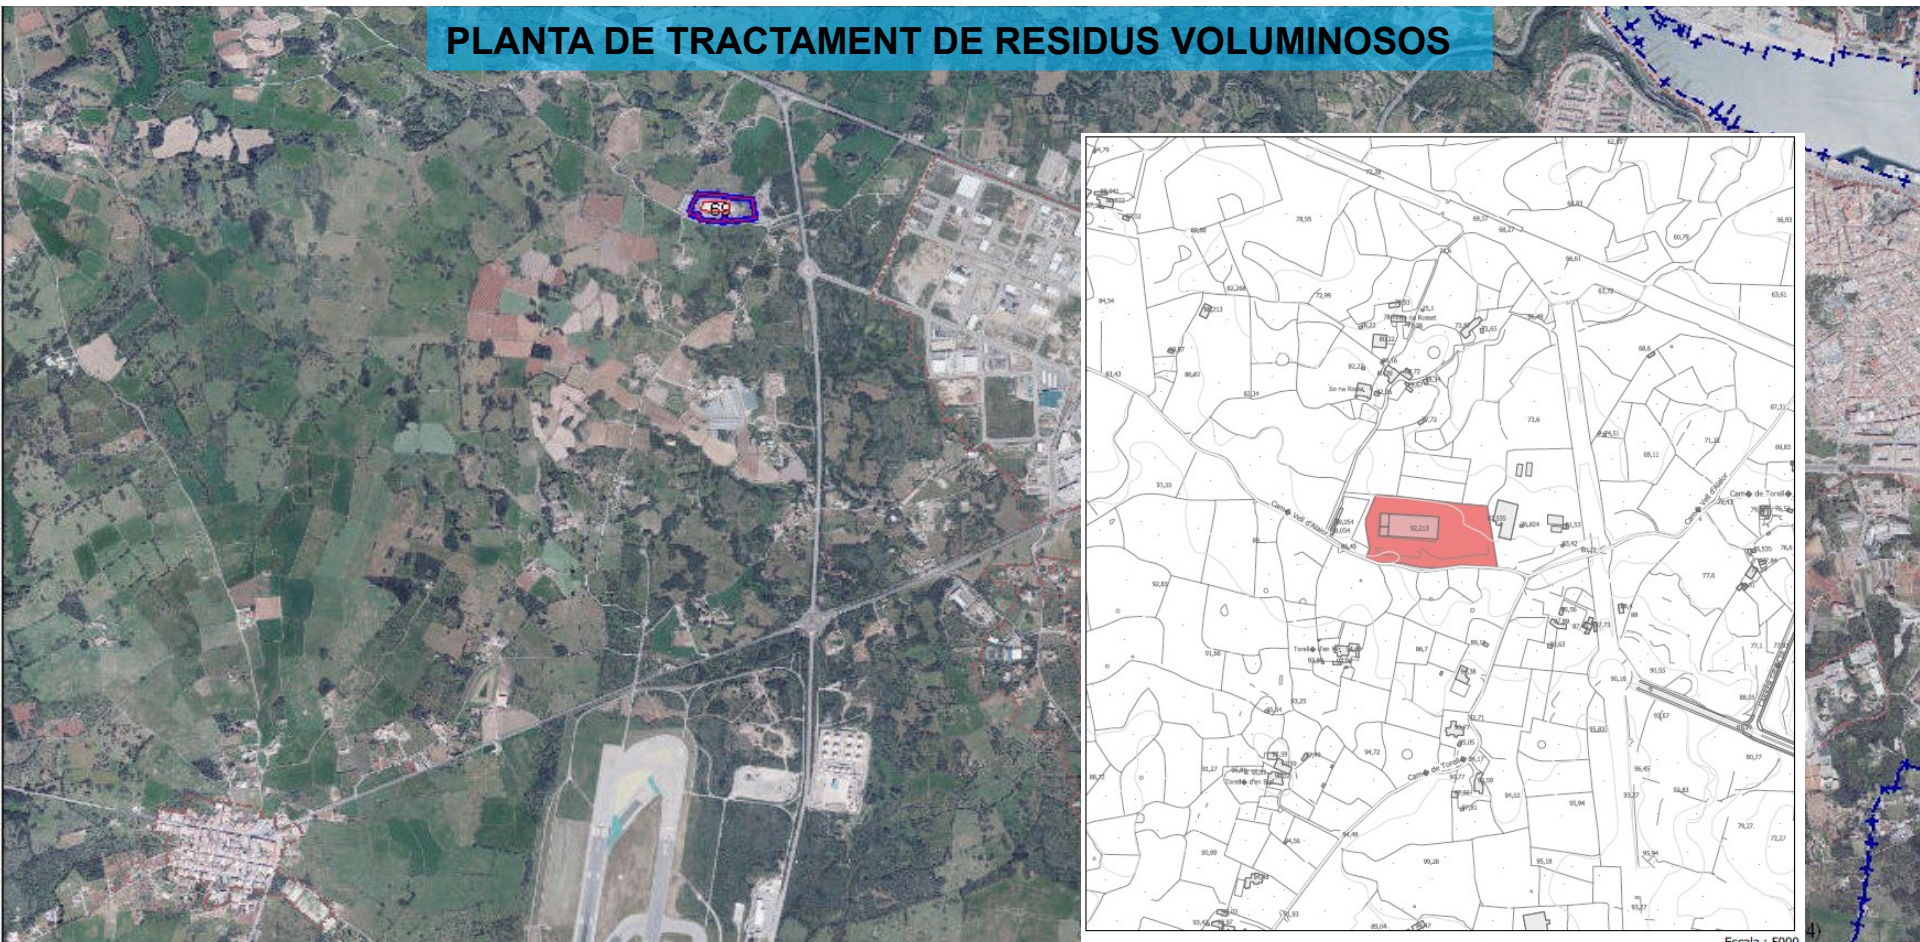

Escala : 5000

- Es construirà a la mateixa parcel·la 69 del polígon 13 de Maó (antiga planta incendiada).
- La superfície es reduirà en 1.207,91 m² (tindrà 12.754 m²) que es cediran per a l'ampliació de la deixalleria de Maó que està al costat.
- Residus a tractar: RAEE, voluminosos de plàstic, fusta, metall, matalassos, etc.
- Termini màxim de construcció: 36 mesos.




XARXA DE DEIXALLERIES

Instal·lació	Prevista en el Pla 2006	Actuació prevista
Deixalleria de Ciutadella	Si	• Ampliació de la superfície • Adaptació al RD 110/2015 de RAEE (renovació i millora d'infraestructures)
Deixalleria de Ferreries	Si	Adaptació al RD 110/2015 de RAEE (renovació i millora d'infraestructures)
Deixalleria des Migjorn Gran	Si	Adaptació al RD 110/2015 de RAEE (renovació i millora d'infraestructures)
Deixalleria des Mercadal	Si	Adaptació al RD 110/2015 de RAEE (renovació i millora d'infraestructures)
Deixalleria d'Alaior	Si	Adaptació al RD 110/2015 de RAEE (renovació i millora d'infraestructures)
Deixalleria de Maó	Si	• Ampliació de la superfície • Adaptació al RD 110/2015 de RAEE (renovació i millora d'infraestructures)
Deixalleria de Sant Lluís	Si	Adaptació al RD 110/2015 de RAEE (renovació i millora d'infraestructures)




PLANTES DE TRACTAMENT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (art. 16 del Pla)


- Les empreses privades les gestionaran.
- La ubicació de les existents actualment es grafien als plànols 10-12 de l'annex 1 del Pla.
- Es podran ubicar noves infraestructures en sòl urbà d'ús industrial (prèvia autorització).
- Les existents podran ampliar la seva superfície autoritzada un màxim d'un 20%. Les zones a ampliar no es podran situar dins un radi de restriccions màximes d'un pou de proveïment (250 m de radi al voltant de l'eix de captació).

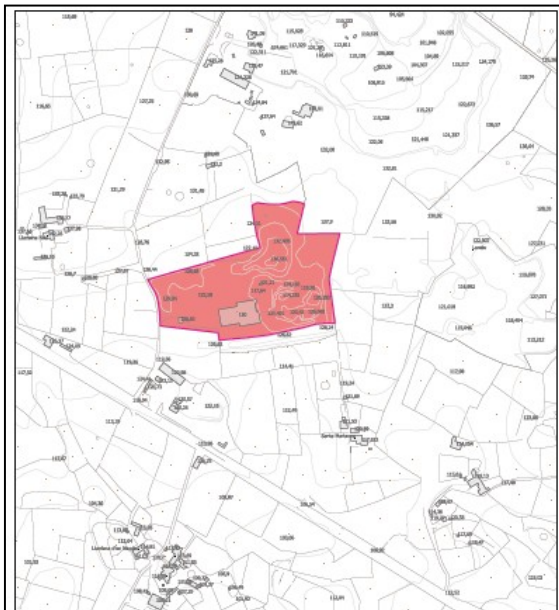

Planta de Tractament RCD camí de Lluçma. TM Alaior

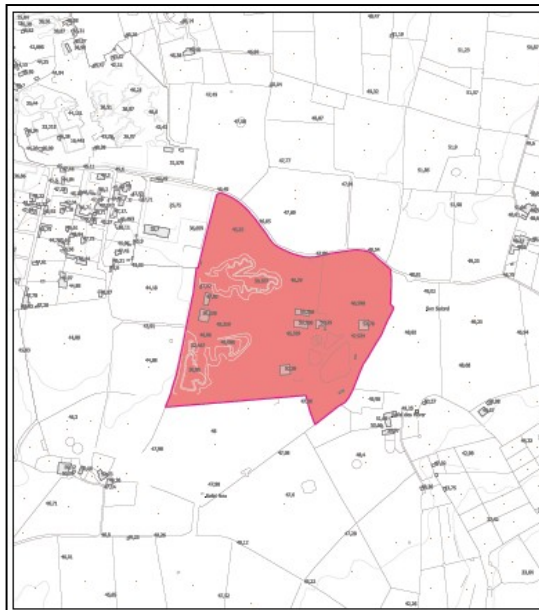

Planta de Tractament RCD Son Salord. TM Ciutadella

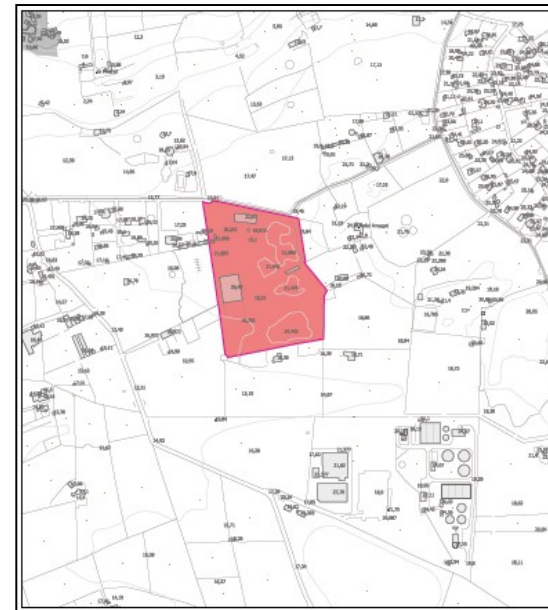

Planta de Tractament RCD Rafal Amagat. TM Ciutadella




CONSIDERACIÓ TÈCNICA 1

El Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de novembre de 2017 va adoptar l'acord d'aplicar la **tramitació d'urgència** al procediment d'avaluació ambiental estratègica del «Pla Director Sectorial de Gestió de Residus no perillosos de Menorca»




CONSIDERACIÓ TÈCNICA 2

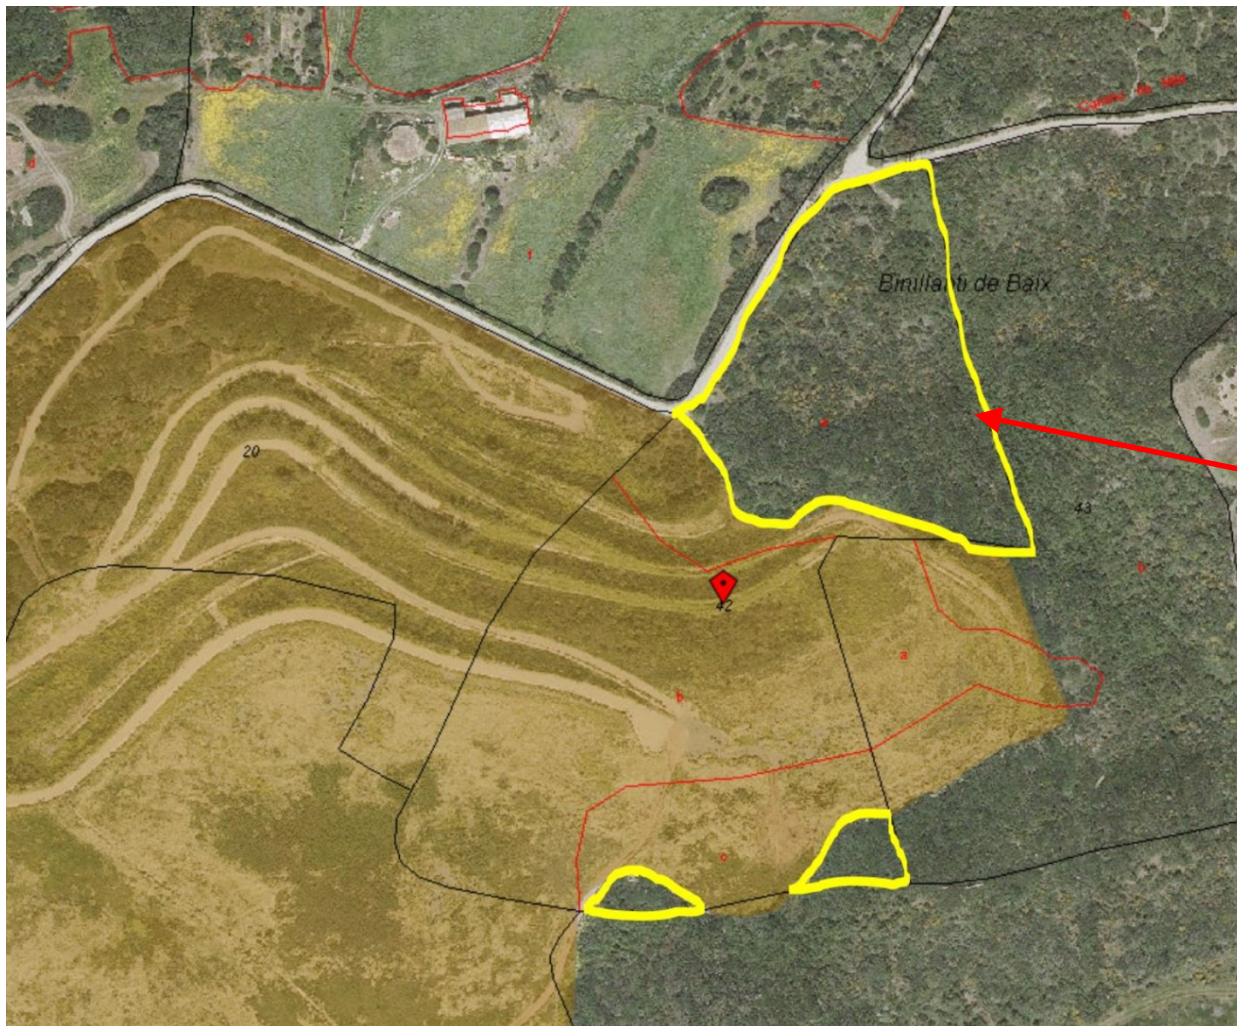

L'informe deficiències de CMAIB requereix una nova proposta que no incorpori aquestes zones (groc) ocupades per hàbitats d'interès comunitari.


A la proposta definitiva s'han eliminat aquests espais (plànol 9 del text normatiu).

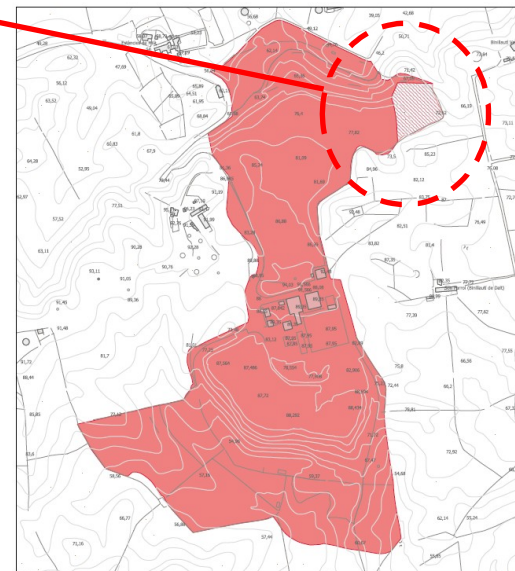



CONSIDERACIÓ TÈCNICA 3

Planta de transferència de Ciutadella

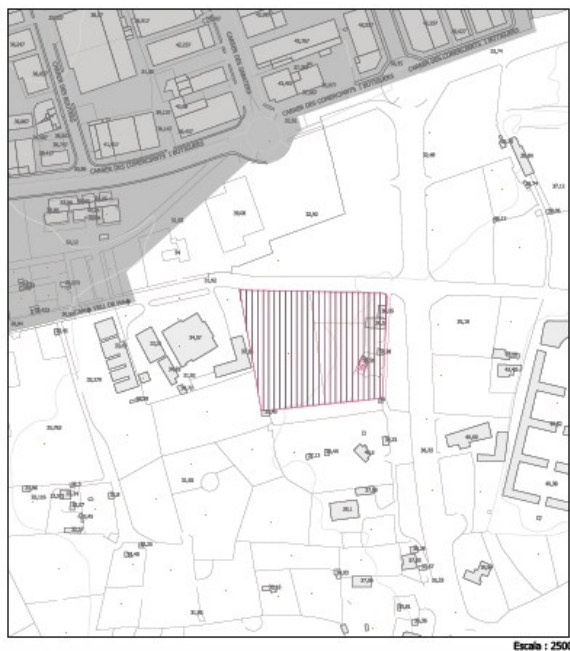

SITUACIÓ

En la versió inicial del Pla no es defineixen les característiques tècniques ni la ubicació de la instal·lació (requeriment per part de la CMAIB).


En la proposta final del Pla es grafia la ubicació de la instal·lació sense haver estat sotmesa a **exposició pública**.
Així ho reconeix el CIM en el seu ofici de 10/02/2020, pel qual proposa no incloure cap ubicació concreta.

- Del·lalleria
- Ampliació superfície del·lalleria





CONSIDERACIÓ TÈCNICA 4

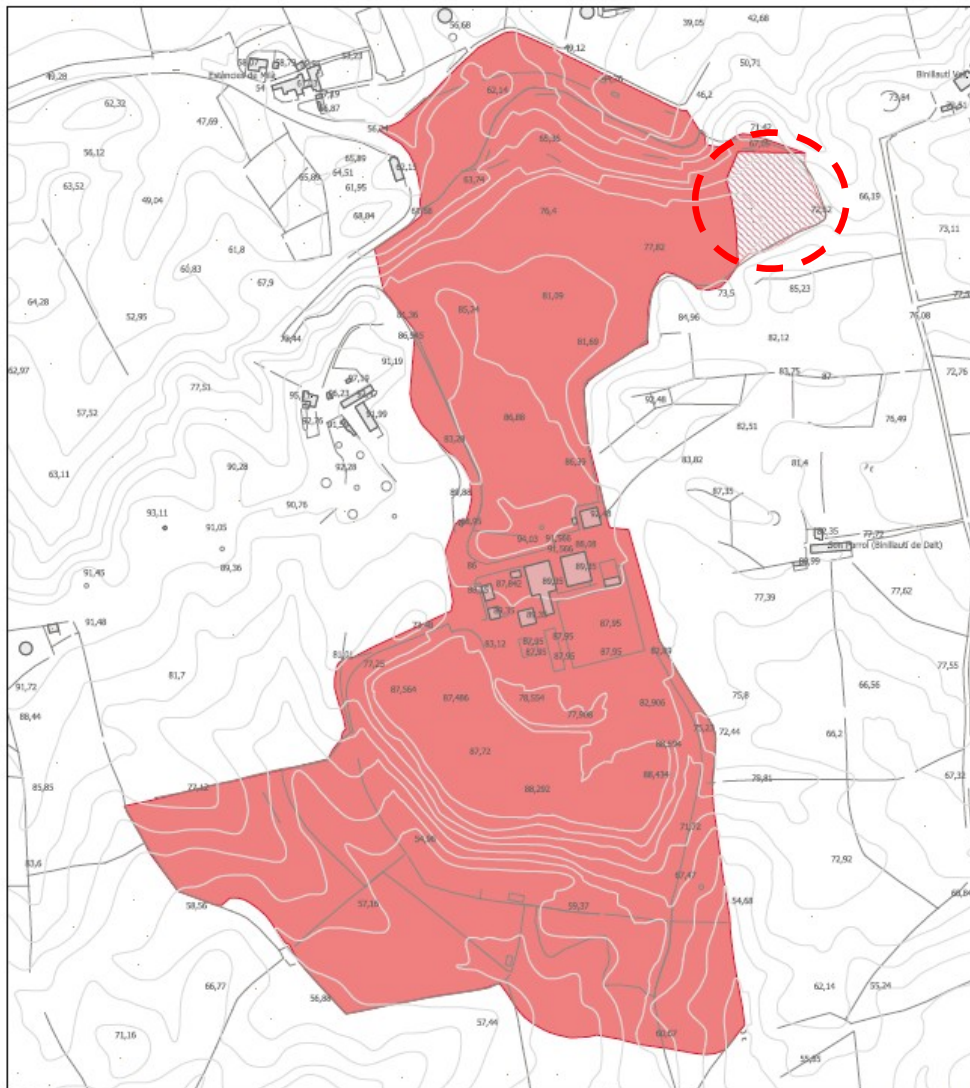

El Pla incorpora una zona (~ 7.000 m²) ocupada per l'antic abocador de Milà I des d'abans de la declaració com espai XN 2000.

Es considera lògica i necessària la seva incorporació per poder mantenir en bon estat de conservació els hàbitats naturals adjacents a l'abocador (actuacions de restauració que evitin lixivisats).



CONSIDERACIÓ TÈCNICA 5

Segon informe del Servei de Planificació (DG de RRHH) emès el 13/02/2020:

1. En relació a l'existència de recursos hídrics suficients per atendre la nova demanda s'informa favorablement l'aprovació inicial del PDS de residus de Menorca amb el següent condicionant:

*1.1. Els **pous** que s'emprin per abastir les plantes de RCD han de tenir un ús **industrial**. El titular de la planta d'Alaior haurà de procedir a tramitar el canvi d'ús de reguiu a industrial.*

2. En relació a la suficiència de la xarxa de sanejament i depuració s'informa favorablement l'aprovació inicial del PDS de residus de Menorca amb el següent condicionant:

*2.1 «**No es permet la construcció de dipòsits d'aigües residuals o sistemes autònoms d'obra civil**». Les instal·lacions situades en zones sense accés a la xarxa de clavegueram (deixalleria des Migjorn Gran, deixalleria de Maó, planta de tractament de residus voluminosos de Maó, planta de tractament de RCD Son Salord de Ciutadella, planta de RCD Rafal Amagat de Ciutadella i planta de tractament de RCD d'Alaior) **hauran de disposar de sistemes autònoms de tractament de les aigües residuals**. Els rendiments de depuració exigits per al sistema autònom de depuració hauran de complir l'establert a l'article 80.9 del PHIB 2019.*

Aquests condicionants s'han inclòs en els punts 2 i 6 de l'article 16 del text normatiu del Pla.



CONSIDERACIÓ TÈCNICA 6

D'acord amb l'informe R-001/20-RSC emès pel cap del Servei de Residus i Sòls Contaminats el 14 de gener de 2020 en resposta a la sol·licitud d'informe de la CMAIB sobre la modificació no substancial de l'AAI de l'abocador de Milà II exposa:

*«... s'ha de tenir en compte que, a la vista de les dades de recollida de residus sanitaris en els centres productors de les Illes (també Menorca), la **separació prèvia** exigida en els diferents grups de catalogació (especialment entre grup II, específics no infecciosos, i grup III, infecciosos) resulta lamentablement **molt deficient**. Per tant, no es pot obviar aquesta circumstància, real, i que ha de dirigir la seva gestió, preferentment, a una garantia precisament de prevenció de la salut humana i el medi ambient...».*

L'informe puntualitza que el GOIB ha treballat en la tramitació d'un **nou decret** regulador de la gestió de residus sanitaris que es troba en els darrers tràmits per a la seva aprovació definitiva.

El Servei de Residus i Sòls Contaminats considera que, per **prevenir la salut humana i el medi ambient**, s'ha de tenir en compte el contingut del nou decret a més del contingut del decret vigent.

Per l'anterior s'ha tingut en consideració l'esborrany del nou decret regulador de la gestió de residus sanitaris en la redacció de l'article 35 del text normatiu del Pla.



CONSIDERACIÓ TÈCNICA 7

- Forn incinerador d'animals morts i MER
- Planta de tractament de residus voluminosos
- Plantes de tractament de RCD

Instal·lacions mixtes (tractament de residus peril·losos i no peril·losos)

Prèviament a l'aprovació definitiva del Pla s'ha d'emetre un **informe vinculant i favorable** del GOIB

(article 17.3 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears)

El 21 d'abril de 2020 s'emet informe favorable del Servei de Residus i Sòls Contaminats del Govern de les Illes Balears.



CONSIDERACIÓ TÈCNICA 8

En sessió de 3 de març de 2020, el Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears emet **declaració ambiental estratègica favorable respecte al Pla**.